



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 103193/2025/No

Č. spisu: SZ_MMP 91226/2024

Počet listů: 9

Vyřizuje: Alena Nováková

Telefon: 466 859 153

E-mail: alena.novakova@mmp.cz



S00BX02PPUAW

Datum 24.7.2025

ROZHODNUTÍ Společné povolení

Výroková část:

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako věcně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 107a písmeno a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ust. § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 v souladu s ust. § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost podle § 94o stavebního zákona vydání společného povolení, kterou dne 27.6.2024 podal stavebník **Obec Časy, Časy 31, 534 01 Holice, zastoupen společností RECPROJEKT, s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

vodního díla:

Obec Časy - splašková kanalizace

SO 01 splašková kanalizace

SO 02 ČSOV a výtlačky

SO 03 veřejná část kanalizačních přípojek

PS 1 technologická část ČSOV (dále jen "stavba")

Údaje o místu a předmětu společného rozhodnutí

Identifikátor kraje	CZ053
Název kraje	Pardubický
Identifikátor okresu	CZ0532
Název okresu	Pardubice
Identifikátor obce	572799
Název obce	Časy
Identifikátor katastrálního území	653004
Název katastrálního území	Časy
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	
stoka A	1219, 1220, 27, st. 17, 290/15, 337/1, 301/18, 301/9, 301/21, 60/9, 60/14
Stoka A1	1220, 290/1,

Stoka A2	27, 29/1, 29/2, 308, 337/1		
Stoka A2-1	337/1, 260/15, 305/1, 252/3, 252/44		
Stoka A3	337/1		
Stoka A3-1	337/1, 7/8, 7/1, 7/19, 7/9, 6/2		
Stoka A4	337/1, 290/16, 290/34		
Stoka A5	337/1, 290/1		
Stoka A5-1	290/1		
Stoka A6	301/9		
Stoka B	1177, 336/2, 85/19, 79/1		
Stoka B1	336/2		
Stoka V	301/22		
Výtlak A	1219		
Výtlak B	1177, 336/2, 301/20		
ČSOVA	1219		
ČSOVB	1177		
Veřejné části kanalizačních přípojek	st. 85, 301/3, 60/10, 1228/6, 267, 292/2, 260/15, 260/16, st. 32, 344, 301/14, 301/15, 301/13, 301/5, 175/3, 1082/1, 1081/4, 175/13, 311/4, 311/5, 8/2, 85/18		
Identifikátor obce	574929		
Název obce	Dolní Ředice		
Identifikátor katastrálního území	630136		
Název katastrálního území	Dolní Ředice		
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí			
Výtlak B	2400, 241/1, 2402/1, 3024/30, 3024/121, 3024/38, 2403/2, 2404/2, 2367/1, 2365/1, 2332, 2331, 2329, 2330, 2318/1		
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)			
Stoka A			
začátek: X = 638260.3568 Y = 1058111.6005	konec: X = 637911.3427	Y = 1058464.5837	
Stoka A1			
začátek: X = 638259.4091 Y = 1058120.6260	konec: X = 638144.6581	Y = 1058306.7582	
Stoka A2			
začátek: X = 638365.8296 Y = 1058142.8849	konec: X = 638438.4081	Y = 1058330.2697	
Stoka A2.1			
začátek: X = 638503.1134 Y = 1058168.1185	konec: X = 638589.6754	Y = 1058162.8973	
Stoka A3			
začátek: X = 638316.9066 Y = 1058315.7539	konec: X = 638416.5610	Y = 1058354.4074	
Stoka A3.1			
začátek: X = 638360.5263 Y = 1058334.2457	konec: X = 638342.7258	Y = 1058425.3796	
Stoka A4			
začátek: X = 638296.6883 Y = 1058311.3057	konec: X = 638281.9214	Y = 1058278.7174	
Stoka A5			
začátek: X = 638144.3990 Y = 1058464.9264	konec: X = 638140.3478	Y = 1058330.7115	
Stoka A5.1			
začátek: X = 638133.7276 Y = 1058436.2132	konec: X = 638114.7682	Y = 1058430.8693	
Stoka A6			
začátek: X = 638136.5587 Y = 1058487.5294	konec: X = 638349.6726	Y = 1058470.8704	
Stoka B			
začátek: X = 638067.2405 Y = 1058630.0505	konec: X = 638124.6402	Y = 1058503.3765	
Stoka B1			
začátek: X = 638091.7515 Y = 1058580.2167	konec: X = 637924.3523	Y = 1058622.1328	
Stoka V			
začátek: X = 638111.4467 Y = 1058489.6119	konec: X = 638111.9471	Y = 1058495.6465	
Bezpečnostní přepad z ČSOVA			
začátek: X = 638316.9076 Y = 1057989.6317	konec: X = 638260.3568	Y = 1058111.6005	

Bezpečnostní přepad z ČSOVB

začátek: X = 638077.4695 Y = 1058630.4105 konec: X = 638067.2405 Y = 1058630.0505

Výtlač A

začátek: X = 638260.3568 Y = 1058111.6005 konec: X = 637690.6702 Y = 1057254.8910

Výtlač B

začátek: X = 638067.2405 Y = 1058630.0505 konec: X = 638111.9471 Y = 1058495.6465

Stavba obsahuje:

Povolovaná vodní díla:	stoková síť
Kanalizační soustava	kanalizační soustava pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná - splašková
Druh stokové sítě	gravitační, tlaková
Účel stavby	odvádění splaškových vod

SO 01 Splašková kanalizace

Stoka A	875,00 m
Stoka A1	233,00 m
Stoka A2	320,00 m
Stoka A2.1	90,00 m
Stoka A3	110,00 m
Stoka A3.1	105,00 m
Stoka A4	40,00 m
Stoka A5	145,00 m
Stoka A5.1	20,00 m
Stoka A6	220,00 m
Stoka B	245,00 m
Stoka B1	85,00 m
Stoka V	6,00 m
Navržený materiál	PVC SN 12 DN 250
Bezpečnostní přepad z ČSOV A	16,50 m
Navržený materiál	PVC SN 12 DN 400
Bezpečnostní přepad z ČSOV B	165,0 m
Navržený materiál	PVC SN 12 DN 250
Revizní a lomové šachty DN 1 000	84 ks
Revizní a lomové šachty DN 1 200	11 ks

Jedná se o vybudování splaškové kanalizace v obci Časy.

V rámci stavebního objektu **SO 1 – Splašková kanalizace** bude nově vybudována oddílná (splašková) kanalizační síť v obci Časy, která je zakončena ČSOV A (SO 2). Splaškové odpadní vody budou odvedeny výtlačem A, který je napojen do plánované tlakové kanalizace v obci Dolní Ředice. Dále budou odpadní vody čerpány přes stávající systém tlakové kanalizace v obci Horní Ředice, s konečným zaústěním na stávající ČOV v Holicích.

Splašková gravitační kanalizace je navržena v hloubkách cca 2,0-3,5m pod terénem.

Trasa navrhované gravitační kanalizace je vedena v komunikacích I/36, III/32252 a III/29818, v místních komunikacích a zelených pásích. Trasa kanalizace v komunikacích I.tř. a III.tř. je umístěna v polovině jízdního pruhu vždy tak, aby byl minimalizován nájezd vozidly na kanalizační poklpy. Uložení potrubí gravitační kanalizace a obnova povrchů komunikace I.tř. bude provedena dle technických standardů a stanoviska správce komunikace ŘSD. Uložení potrubí gravitační kanalizace a obnova povrchů komunikace III. tř. bude provedeno dle technických standardů a stanoviska správce komunikace SÚS Pardubického kraje.

V rámci výstavby hlavních kanalizačních stok budou vysazeny odbočky pro kanalizační přípojky jednotlivých nemovitostí. Provedení odbočky bude přes odbočnou tvarovku DN 250/150 DN250/200 v místě uvažované budoucí přípojky.

Na stokách bude provedeno celkem nových 95 ks šachet. Budou provedeny z betonových prefabrikátů s těsněním, kónusem. Šachty budou opatřeny vodotěsnými litinovými poklpy s tlumící vložkou DN 600 mm s třídou zatížení D 400 (v komunikaci I. a III. třídy budou použity samonivelační rámy). Vnitřní průměr šachet je 1000 mm. Stupadla budou osazena plastová.

V případě napojení VÝTLAKU B do šachty ŠA1-8 jako protierozní ochrana vůči agresivním výparům na betonovou konstrukci šachty bude v šachtě provedena plastová výstelka celé šachty (včetně kónusu) a také ve 3 následujících šachtách (ŠV1, ŠA – 23 a ŠA - 22) ve směru toku kanalizace. Plastová výstelka musí vytvořit plně vyvložkovaný systém šachet bez svařování spár.

Křížení komunikace I. třídy bude provedeno překopem po polovinách vozovky s minimálním krytím 1,40m pod niveletou vozovky. V případě, že se v daném místě nachází silniční příkop, bude zároveň dodrženo min. krytí 1,0m pode dnem silničního příkopu.

Podélné zásahy do komunikace I. třídy budou provedeny otevřenými výkopy v souladu s vyjádřením správce komunikace. Poklopy šachet budou umístěny v polovině jízdního pruhu. Bude provedena obnova komunikace dle požadavků správce komunikace (Ředitelství silnic a dálnic ČR).

SO 02 ČSOV a výtlačky

Výtlak A	1 300,00 m
Navržený materiál	PE100RC2 SDR11 D110
Výtlak B	175,00 m
Navržený materiál	PE100RC2 SDR11 D90
Proplachovací souprava	3 ks
Vzdušníková šachta	3 ks
ČSOV A	1
Eletropřípojka NN pro ČSOV	15,0 m (A) + 10,0 m (B)
Oplocení ČSOV A, výšky.1,8	25,0 m
ČSOV B	1
Oplocení ČSOV B, výšky.1,8	20,0 m
Bezpečnostní přepad z ČSOV A	165,0 m
Navržený materiál	PVC SN 12 DN 400
Bezpečnostní přepad z ČSOV B	11,00 m
Navržený materiál	PVC SN 12 DN 250

V rámci stavebního objektu **SO 2 – ČSOVA VÝTLAKY** budou nově vybudovány dvě čerpací stanice odpadních vod **ČSOV A s výtlakem A** a **ČSOV B s výtlakem B**, do kterých budou gravitačně svedeny odpadní vody. Z **ČSOV B** budou **výtlakem B** odpadní vody čerpány do navrhované kanalizační šachty **ŠV-1** a následně gravitačně svedeny až do **ČSOV A**. Odtud budou **výtlakem A** odpadní vody čerpány přes plánovaný systém tlakové kanalizace v obci Dolní Ředice, dále přes stávající systém tlakové kanalizace v obci Horní Ředice, s konečným zaústěním na stávající ČOV v Holicích.

Ve výkopu na potrubí tlakové kanalizace bude přichycen signalizační vodič CYKY min. průřezu 6 mm², ocelový 6 mm² pro řízený protlak.

Na výtlačných řadech budou osazeny proplachovací soupravy fungující jako kalníky a ve vrcholových bodech trasy výtlačky budou umístěny šachty, ve kterých budou instalovány automatické vzdušníky, vše určeno pro styk s odpadní vodou.

Za čerpacími stanicemi odpadních vod budou osazeny uzávěry - šoupě se zemní soupravou. U ČSOV A bude osazena měrná šachta s indukčním průtokoměrem, před a za kterou bude uzávěr - šoupě se zemní soupravou.

Čerpací stanice odpadních vod **ČSOV A** je podzemní objekt s technologickým vybavením – 2 ponorná kalová čerpadla se šroubovým odstředivým kolem se 100%-ní rezervou (1+1). Technologické vybavení bude umístěno v betonové prefabrikované šachtě s poklopy, které budou vodotěsné, uzamykatelné. Šachta bude prefabrikovanou dodávkou. Vnitřní průměr šachty je navržen 2500 mm. Dno gravitační stoky bude min. 1000 mm nade dnem šachty. Do šachty bude výrobcem zřízen otvor pro napojení odpadního potrubí, včetně kanalizační vložky pro plastové potrubí. Další otvory budou výrobcem zřízeny pro potrubí výtlačky, potrubí bezpečnostního přepadu a pro chráničku napájecích a ovládacích kabelů. Do chráničky se před zakopáním vloží drát pro pozdější protažení kabelů. Chránička a výtlak odpadních vod budou v otvoru zatěsněny gumovou průchodkou nebo vhodným silikonovým tmelem. Podmínkou je absolutní vodotěsnost zatěsnění.

Jímka bude založena na hutněnou štěrkovou vrstvu tl. 200 mm. Šachta bude vybavena poklopy, žebříkem (z kompozitu nebo žárově zinkovaného) pro sestup obsluhy.

Vnitřní průměr šachty je 2500 mm. Celková výška šachty je 4,6m. Ve stropě stanice A budou zřízeny celkem čtyři vstupní otvory: 3 ks o rozměrech 600×600 mm a 1 ks o průměru 160 mm (pro

ovládání vřetenového šoupěte na nátokovém potrubí). Všechny vstupní otvory budou opatřeny vodotěsnými uzamykatelnými poklopy.

Čerpací stanice odpadních vod **ČSOV B** je podzemní objekt s technologickým vybavením - 2 ponorná kalová čerpadla se šroubovým odstředivým kolem v počtu 1+1 ks jako 100% rezerva, bude umístěno v betonové šachtě se čtyřmi poklopy. Vnitřní průměr šachty je 2000 mm. Celková výška šachty je 4,1m. Ve stropě stanice budou zřízeny celkem čtyři vstupní otvory: 3 ks o rozměrech 600×600 mm a 1 ks o průměru 160 mm (pro ovládání vřetenového šoupěte na nátokovém potrubí). Všechny vstupní otvory budou opatřeny uzamykatelnými vodotěsnými poklopy. Areály obou čerpacích stanic budou ze zadních stran oploceny pletivem výšky 1,8m. Přední strany areálu čerpacích stanic budou zabezpečeny řetízkem.

Akumulace čerpacích stanic odpadních vod je více než 8h.

Kolem čerpacích stanic budou vybudovány zpevněné plochy ze štěrkodrti a z asfaltobetonu s plynulým napojením na stávající dopravní infrastrukturu.

Měrná šachta

Pro možnost měření průtoku splaškových odpadních vod z obce Časy bude na výtlaku A umístěna měrná betonová šachta osazená indukčním průtokoměrem – metrologicky ověřeným (bude kalibrován). Data budou digitálně zasílána na dispečink VaK Pardubice a.s.

Měrná šachta bude z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru 1500 mm. Šachta je tvořena šachtovým dnem 1500×1200 mm, rovnou skruž 1500×250 mm, se zákrytovou deskou 1500/630×200 mm, vyrovnávacím prstencem 630×80 mm a kruhovým poklopem D400 opatřeným zámkem.

Proplachovací souprava

Proplachovací soupravy na kanalizačních řadech budou sloužit k případnému odkalení – jsou umístěny v nejnižších místech potrubí. Proplachovací soupravy jsou umístěny v zelené ploše a budou opatřeny signalizační trubkou s hnědobílými pruhy. Mimo intravilán bude ochrana proti poškození tvořit skruž 1500x1000 s tím, že skruž bude z poloviny vyvedena nad terén. Celý výkop v místě vyplachovací soupravy bude zasypán drenážním štěrkem. Armatury budou osazeny na podpěrném betonovém bloku.

Vzdušňiková šachta

Vzdušňikové šachty jsou umístěny ve zpevněných komunikacích a budou osazeny zároveň se stávajícím terénem a budou opatřeny signalizační trubkou s hnědobílými pruhy. Konstrukci šachty tvoří prefabrikované šachtové dno 1000×800, rovná skruž 1000×500 a přechodová skruž 1000/625×600, dále vyrovnávací prstenec 625×80 a kruhový uzamykatelný přejezdový poklop. Konstrukce šachty bude umístěna na podkladní beton C 8/10 tl. 100 mm. Prostupy pro potrubí budou vodotěsné. Armatury budou osazeny na podpěrném betonovém bloku.

Zpevněné plochy kolem ČSOV

Kolem čerpacích stanic odpadních vod (ČSOV A a ČSOV B) budou provedeny zpevněné plochy z litého asfaltu, které budou výškově navazovat na okolní místní komunikace. Za čerpacími stanicemi bude zpevnění provedeno pro štěrkováním. Poklopy čerpacích stanic odpadních vod budou osazeny cca 0,3m nad zpevněnou plochou.

Akumulace čerpací stanice odpadních vod – bude dodržena minimální akumulace 8 hod.

Komunikace III. třídy a místní komunikace

Část trasy výtlaku je vedena v místních zpevněných nebo nezpevněných komunikacích, v zelených plochách a pozemcích v majetku obce. Část trasy výtlaku vede v komunikaci I. třídy, která je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále část trasy výtlaku vede v komunikacích III. třídy, které jsou ve správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Realizací stavby tedy dojde k částečnému omezení silničního provozu na silnicích I. třídy, III. třídy a na místních komunikacích a cestách s omezením přístupu do různých částí obce, a to podle postupu výstavby.

Při výstavbě nedojde k úplné uzavírci silnic I. a III. třídy. Provoz bude možný střídavě v jednom jízdním pruhu.

Křížení komunikace III. třídy bude provedeno překopem po polovinách vozovky s minimálním krytím 1,40m pod niveletou vozovky. V případě, že se v daném místě nachází silniční příkop, bude zároveň dodrženo min. krytí 1,0m pode dnem silničního příkopu.

Podélné zásahy do komunikace III. třídy budou provedeny otevřenými výkopy v souladu s vyjádřením správce komunikace. Bude provedena obnova komunikace dle požadavků správce komunikace (Správa a údržba silnic Pardubického kraje).

Křížení dálnice D35

Křížení dálnice D35 bude provedeno protlakem s chráničkou z PE100 RC SDR11, dimenze D250x22,7 mm s minimálním krytím 2,0m od upraveného terénu pod mostovou konstrukcí. Jelikož se v daném místě nachází odvodňovací příkop, bude dodrženo min. krytí 1,0m pode dnem odvodňovacího příkopu. Startovací jámy budou umístěny mimo konstrukci a násyp mostové konstrukce dálnice. Při protlaku bude potrubí vystředěno v ochranné trubce protlaku pomocí kluzných objímek z PE. Oba konce chrániček budou utěsněny gumovou manžetou.

Při křížení dálnice budou respektovány podmínky dle vyjádření správce Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zásah do koryta vodních toků

V rámci stavby výtlačku A dojde ke křížení otevřeného koryta vodního toku odvodnění Časy II 1. IDVT: 10172247 a otevřeného koryta vodního toku odvodnění Časy II 2. IDVT: 10172249 ve správě Státního pozemkového úřadu. Křížení vodních toků výtlačkem A bude provedeno přednostně podélným řízeným protlakem (dle geologických podmínek či se zřetelem na uložení ostatních sítí). Tlakové potrubí bude uloženo v chráničce z PE100, která bude uložena min. 1,2m pod pevným dnem vodního toku. Chránička bude ukončena min. 2,0m od břehové hrany toku. Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzných objímkách z PE, oba konce chráničky budou ukončeny gumovou manžetou. Křížení bude označeno orientačními sloupky hnědo-bíle pruhovanými.

PS 1.1 technologická část ČSOV

ČSOV A bude vybavena 2 ponornými čerpadly se šroubovým kolem v počtu 1+1 ks 100 % rezerva o výkonu $Q = 5,6 \text{ l/s}$, $H = 73,5 \text{ m}$ s příslušenstvím dle PD

ČSOV B bude vybavena 2 ponornými čerpadly se šroubovým kolem v počtu 1+1 ks 100 % rezerva o výkonu $Q = 5,0 \text{ l/s}$, $H = 22,5 \text{ m}$ s příslušenstvím dle PD

SO 3 Veřejná část kanalizačních přípojek

Budou provedeny kanalizační přípojkы z gravitační splaškové kanalizace po veřejné části

SO 4 Přípojky NN pro ČSOV

V rámci stavebního objektu **SO 4 – Přípojky NN pro ČSOV** budou nově vybudovány přípojkы nízkého napětí pro čerpací stanice odpadních vod z nejbližšího možného odběrného místa

ČSOV A – 15 m

ČSOV B – 10 m

SO 5 Přeložky

Povolovaná vodní díla:	vodovodní řad zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu	skupinový
Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Vodovod P1 mezi ŠA10 – ŠA14	65,0 m PE100 RC2 d110
Vodovod P2 mezi ŠA5-1 – ŠA5-5	75,0 m PE100 RC2 d110
Vodovod P3 mezi ŠA5-5 – ŠA5-7	60,0 m PE100 RC2 d63
Přepojení stávajících přípojek d32	11 ks

Nad potrubím bude umístěn signální vodič CY o průřezu 6 mm^2 v ose potrubí pro možnost pozdějšího vytyčení vodovodního potrubí. Signalizační vodič musí být rovněž propojen se všemi armaturami (šoupata a hydranty). Trasa přeložky je vedena v místní zpevněné komunikaci.

Přeložka vsakovacího průlehu

100 m

Stanovuje podmínky pro umístění stavby

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Splašková kanalizace **stoka A** o celkové délce **875,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p .p. č. **1219 (trvalý travní porost), 1220 (ostatní plocha), 27**

(zahrada), st. 17, (zastavěná plocha a nádvoří) 290/15, 337/1, 301/18, 301/9, 301/21, 60/9, 60/14 (vše ostatní plocha)

Splašková kanalizace **stoka A1** o celkové délce **233,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **1220, 290/1** (vše ostatní plocha)

Splašková kanalizace stoka **A2** o celkové délce **320,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **27 (zahrada), 29/1, 29/2, 308, 337/1** (vše ostatní plocha)

Splašková kanalizace stoka **A2.1** o celkové délce **90,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **337/1, 260/15, 305/1** (vše ostatní plocha), **252/3, 252/44 (obě lesní pozemek)**

Splašková kanalizace **stoka A3** o celkové délce **110,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **337/1** (ostatní plocha)

Splašková kanalizace **stoka A3.1** o celkové délce **105,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **337/1 (ostatní plocha), 7/8 (zahrada), 7/1 (ostatní plocha), 7/19, 7/9, 6/2 (vše zahrada)**

Splašková kanalizace stoka **A4** o celkové délce **40,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **337/1**, (ostatní plocha),

Splašková kanalizace stoka **A5** o celkové délce **145,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **337/1, 290/1** (vše ostatní plocha),

Splašková kanalizace stoka **A5.1** o celkové délce **20,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **290/1** (ostatní plocha),

Splašková kanalizace stoka **A6** o celkové délce **220,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **301/9** (ostatní plocha),

Splašková kanalizace stoka **B** o celkové délce **245,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **1177 trvalý travní porost), 336/2, 85/19, 79/1** (vše ostatní plocha),

Splašková kanalizace stoka **B1** o celkové délce **85,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **336/2** (ostatní plocha),

Splašková kanalizace stoka **V** o celkové délce **6,0 m** z materiálu PVC DN 250 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **301/22** (ostatní plocha),

Splašková kanalizace **výtlač A** o celkové délce **1 300,0 m** z materiálu PE100 RC SDR11 D110 bude umístěna v katastrálním území **Dolní Ředice** na p.p.č. **1219 (trvalý travní porost), 2400, 241/1, 2402/1, 3024/30** (vše orná půda), **3024/121** (ostatní plocha), **3024/38, 2403/2, 2404/2**, (orná půda), **2367/1** (ostatní plocha), **2365/1** (vodní plocha), **2332** (trvalý travní porost), **2331** (orná půda), **2329** (vodní plocha), **2330** (trvalý travní porost), **2318/1** (ostatní plocha)

Splašková kanalizace **výtlač B** o celkové délce **175,0 m** z materiálu PE100 RC SDR11 D90 bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **1177 (trvalý travní porost), 336/2, 301/20** (obě ostatní plocha)

Veřejná část 107 ks kanalizačních přípojek o celkové délce **815,0 m** z materiálu **PVC U DN150, a PE100RC2 D50** bude umístěna v katastrálním území **Časy** na p.p.č. **st. 85** (zastavěná plocha a nádvoří), **301/3, 60/10** (obě ostatní plocha), **1228/6** (orná půda), **267, 292/2, 260/15, 260/16** (vše ostatní plocha), **st. 32** (zastavěná plocha a nádvoří), **344, 301/14, 301/15, 301/13, 301/5** (vše ostatní plocha), **175/3** (trvalý travní porost), **1082/1** (ostatní plocha), **1081/4** (orná půda), **175/13** (trvalý travní porost), **311/4, 311/5, 8/2, 85/18** (vše ostatní plocha),

Stanovuje podmínky a povinnosti provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice v prosinci 2023 pod zak. číslem 1168.P3.23 a kterou ověřil Ing. Jan Falta, ČKAIT 0701131, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Podmínky závazného stanoviska Sekce majetkové Ministerstva obrany -
 - a) Po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice I/36 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasíme s omezením průjezdného úseku

- a zajištěním jeho minimální šířky m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů vojenských kolon.
- b) V případě úplné uzavírky silnice požadujeme zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech: hmotnost objektů – min. 70 tun; směrové poloměry oblouků 20-30 m; podjezdová výška 4,5 m; šířka vozovky 7 m;
- c) Při uzavírací či dopravním omezení silnice I/36 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření. Kontaktní osoba Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: obermajerová@army.cz
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnícké osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby podnikající živnostenský list).
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- a) zahájení stavby
 - b) termíny kontrolních prohlídek
 - c) úplné dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka
8. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
9. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54 - 57, ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inž. sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správcem zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník na vyžádání jejich správců, umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě
10. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
11. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za dodržení platných norem.
12. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením
13. Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací

v souvislosti se stavbou.

14. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu, stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na přilehlé účelové příjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění, snížení max. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení.
15. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu sítí před poškozením.
16. Odpady je nutné nakládat podle § 13 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
17. Ve smlouvě s firmou, která bude stavební práce realizovat, musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při realizaci vzniknou.
18. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně.
19. Bude zřízen dostatečný počet stanovišť určených pro umístění nádob na směsný komunální odpad a separovaný sběr. Tato místa budou dostatečně dostupná pro obslužnou techniku.
20. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
21. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
22. v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. požádán o vydání závazného stanoviska ke kácení věcně i místně příslušný úřad,
23. na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
24. Stavebník bude zvát na kontrolní dny zástupce vodoprávního úřadu.
25. Stavba bude prováděna s maximální opatrností tak, aby nevznikly škody na majetku třetím osobám.
26. Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody – koordinované závazné stanovisko č.j. MmP 14875/2024 – stavba bude provedena dle přiložené celkové situace
27. Budou dodrženy podmínky vyjádření **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 9.2.2024 pod čj. 010206804 pro provádění prací v blízkosti vedení, v majetku ČEZ Distribuce, a.s.:

V uvedeném zájmovém prostoru se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., typu: podzemní síť NN – střet, nadzemní síť NN – střet, nadzemní síť VN, – střet, stanice – střet, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.

 - a) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář ej k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění.
 - b) Upozornujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 - c) V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické

linky 840 840 840.

- d) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

28. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze smlouvy uzavřené se společností Vodovody a kanalizace a.s. č. 038-2024, které jsou součástí uzavřené smlouvy o spolupráci

29. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti **CETIN a.s.** ze dne 2.2.2024 pod č.j.: 41399/24. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací

Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.

II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu III tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly stanoveny dle POS tak, jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.

- nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu s důrazem na vytyčení

a ochranu stávajících komunikačních vedení, nutné dodržet ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení)

řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření

IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník společnosti CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího řešení.

V) Pro účely přeložení SEK dle bodu IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti

30. Při realizaci stavebních prací je nutno dodržet podmínky stanoviska **GasNet Služby, s.r.o.** ze dne 5.3.2024 pod zn.: 5002996755. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními a plynovodními přípojkami: plynovod VTL plynovod DN 150, VTL regulační stanice Časy, zrušená kabelová přípojka MM pro RS;

Pro realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem.

Ke křížení vodovodního potrubí s plynovodem může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

Veškeré práce musí být prováděny tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zák. č. 458/2000 Sb.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá zodpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu; u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu; u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčením plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavebních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení.

Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

Odkryté plynárenská zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání činnosti.

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

31. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření vlastníka dopravní infrastruktury ze dne 27.5.2024 pod čj. SÚSPK 1285/2024– uložení inženýrských sítí Správa a údržba silnic Pardubického kraje
32. Budou dodrženy podmínky Ředitelství silnic a dálnic ze dne 18.3.2024 pod čj. RSD 108971/2024-2 a ze dne 12.4.2024 pod čj. RSD-213028/2024-1
33. Budou dodrženy podmínky společnosti vodovody a kanalizace Pardubice ze dne 28.5.2024 pod čj. VS/Raj/2024/1570
34. V dané lokalitě lze předpokládat možnost v zemi dochovaných archeologických nálezů či situací. Na počátku přípravy stavby je povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost své plánované činnosti, dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona a zaslat „Oznámení stavebního nebo jiného záměru“ na adresu Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (Praha nebo Brno) el. adresa: oznameni@arup.cas.cz
35. V prostoru stavby se nachází dešťová kanalizace a veřejné osvětlení v majetku obce Časy.
36. Budou dodrženy podmínky Státního pozemkového úřadu ze dne 10.4.2024 pod čj. SPU 132313/2024

V zájmovém území se nachází hlavní odvodňovací zařízení (HOZ - otevřené) v majetku státu (SPÚ), Jedná se HOZ Odvodnění Časy II 1. IDVT 10172247 (křížení se splaškovou kanalizací-výtlačem na p.p.č. 2365/1 k.ú. Dolní Ředice) a Odvodnění Časy II 2. IDVT 10172249 (křížení se splaškovou kanalizací-výtlačem na p.p.č. 2329 k.ú. Dolní Ředice)

HOZ požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost

Bude zamezeno vnikání cizorodých látek do HOZ

Dle dostupných podkladů se v zájmovém území nachází podrobné odvodňovací zařízení (POZ)

V případě narušení tohoto drenážního systému POZ stavební činností, stavebník provede taková opatření, které zajistí jeho opětovnou funkčnost; musí být zajištěn odvod drenážních vod z navazujících pozemků, na kterých se POZ nachází.

Zahájení stavby bude nahlášeno SPÚ, odboru vodohospodářských staveb, alespoň 3 kalendářních dní předem (kontaktní osoba Ing. Ivo Doleček)

Zástupce SPÚ bude přizván k převzetí místa křížení před zásypem

Při křížení HOZ musí být dodržena norma ČSN 75 40 30 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením. Křížení bude provedeno min. 1,0 m pod původní niveletou HOZ (bez nánosu)

Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do HOZ

37. **Lhůta dokončení stavby vodního díla: 30.8.2027**

Odůvodnění:

Dne 27.6.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení. Dle § 115 odst. 12 vodního zákona se jedná o společné řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil lhůtu do 15 dnů ode dne doručení oznámení, kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavebník doložil správnímu orgánu doklady podle § 94l stavebního zákona a to:

- 2 x projektovou dokumentaci, kterou vypracovala společnost RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice v prosinci 2023 pod zak. číslem 1168.P3.23 a kterou ověřil Ing. Jan Falta, ČKAIT0701131
- Souhlasy vlastníků pozemků, ve kterých bude uložena splašková kanalizace
- Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování ze dne 12.2.2024 pod čj. MmP 15726/2024
- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic ze dne 27.2.2024 pod čj. MmP 14875/2024
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti kanalizace - ŘSD
- Závazné stanovisko Městského úřadu Sezemice ze dne 5.2.2024 pod čj. SE-0848/2024/SÚ/LN
- Závazné stanovisko Sekce majetková ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 13.2.2024 pod čj. MO 135613/2024-1322
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Obec Dolní Ředice
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě – Státní pozemkový úřad
- Vyjádření vlastníka dopravní infrastruktury – Správa a údržba silnic Pardubického kraje ze dne 27.5.2024 pod čj. SÚSPK/1285/2024
- Vyjádření vlastníka a majetkového správce silnice I/36 k umístění inženýrských sítí ze dne 18.3.2024 pod čj. RSD-108971/2024-2 (souhlas vlastníka – umístění inženýrských sítí do stavby silnice
- Vyjádření ke křížení kanalizace s D35 ze dne 12.4.2024 pod čj. RSD-213028/2024-1
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 4.3.2024 pod čj. PLa/2024/005235
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice ze dne 17.6.2024 pod čj. VS/Hav/2024/1946
- Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odbor dopravy o zřízení nového sjezdu pod čj. MmP 83656/2024 ze dne 13.6.2024
- Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odbor dopravy o zřízení připojení pod čj. MmP 89429/2024 ze dne 25.6.2024
- Vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 5.2.2024 pod čj. KRPE-9691-2/ČJ-2024-170606 a čj. KRPE-12366-2/ČJ-2024-1700DP ze dne 27.2.2024
- Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. – existence sítí ze dne 28.5. 2024 pod čj. VS/Raj/2024/1570
- vyjádření společnosti GasNet Služby s.r.o. pod čj 5002996755 ze dne 5.3.2024
- vyjádření ČEZ Distribuce a. s. ze dne 9.2.2024 pod čj. 001143553319 – souhlas s umístěním stavby a s činností v ochranném pásmu elektrického zařízení
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. k PD ze dne 9.2.2024 pod čj. 001143553204
- vyjádření ČEZ Distribuce k existenci sítí ze dne 9.2.2024 pod čj. 0102081804
- vyjádření společnosti TelcoPro Services a.s. ze dne 9.2.2024 pod čj. 0201681081
- vyjádření společnosti Telco Infrastruktura s.r.o. ze dne 9.2.2024 pod čj. 1100076746
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services a.s. ze dne 9.2.2024 pod čj. 0700803061
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 12.2.2024 pod čj. 41399/2024
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 18.2.2024 pod čj. E08147/24
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 9.2.2024 pod čj. 240209-1133647839
- Vyjádření Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň ze dne 1.3.2024 pod čj. LCR164/000731/2024
- Vyjádření k záměru Státní pozemkový úřad ze dne 10.4.2024 pod čj. SPU/132312/2024
- Vyjádření Obec Časy 17.5.2024 pod čj. OÚ 130/24
- Vyjádření Městského úřadu Holice ze dne 2.10.2024 pod čj. MUHO/24739/2024
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 18.9.2024
- Kupní smlouva uzavřená mezi Obcí Časy a společností MMO s.r.o.
- Plánovací smlouva uzavřená mezi stavebníkem a společností MMO. S.r.o.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a

zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 – 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými správními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků řízení:

žadatel a stavebník podle § 94k písm. a) a § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Časy

Obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 94k písm. b) vodního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

Obec Časy, Obec Dolní Ředice

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není – li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku) MMO s.r.o., Zdeněk Seidl, Libuše Seidlová, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Agrostav Pardubice a.s., Petra Elmerová, Státní pozemkový úřad, Iva Voříšková, Slaviša Zarič, Marie Pařízková, Miluše Uhlířová, Obec Dolní Ředice, Soňa Nováková, Petr Růžička, Petr Škoda, Radek Škoda, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s., GasNet Služby a.s.,

Účastník řízení podle § 94k odst. e) a § 27 odst. 2 správního řádu:

Vlastníci p.p.č. 689/1, 689/3, 689/6, 689/7, 690/1, 692, 1766, 1768/1, 1768/2, 1771, 1772, 1871, 2317/1, 2318/3, 2319, 2320/5, 2321, 2328, 2333, 2335, 2336, 2337, 2339, 2341, 2343, 2345, 2347, 2368, 2396/1, 2397/1, 2397/2, 2398, 2399, 2401/2, 2402/2, 2403/1, 2404/1, 2406/1, 2411, 3024/28, 3024/29, 3024/31, 3024/32, 3024/40, 3024/41, 3024/117, 3024/118, 3024/119, 3024/120, 3024/144 v katastrálním území Dolní Ředice, 1/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/4, 3/10, 6/1, 7/5, 7/6, 7/13, 7/16, 7/17, 7/20, 8/2, 8/3, 10, 11/1, 12/1, 16/1, 16/2, 26, 43, 44, 46, 47/1, 47/3, 49/2, 49/3, 52/1, 52/3, 54/1, 56, 57/1, 58, 59/3, 60/7, 60/8, 60/12, 60/16, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/9, 77/10, 77/11, 77/13, 78, 79/5, 85/1, 85/7, 85/20, 93, 176/3, 176/4, 177/6, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/15, 252/17, 252/28, 25242, 256/2, 256/13, 260/1, 260/2, 290/2, 290/10, 290/11, 290/13, 290/19, 290/22, 290/25, 292/1, 295, 301/4, 301/7, 301/8, 301/11, 301/12, 301/16, 301/17, 301/19, 318/2, 323, 337/3, 343, 1013, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1026, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034, 1059/11, 1060/25, 1061, 1080, 1081/1, 1081/3, 1082/2, 1083, 1085, 1086, 1091, 1092, 1155/2, 1168/1, 1170, 1172, 1175, 1176, 1178/1, 1179/1, 1180/1, 1215, 1216, 1217, 1221, 1222, 1224, 1225, 1227, 1228/1, 1229, 1302 v katastrálním území Časy

Vlastníci st.p.č. 1/1, 2/1, 2/3, 2/4, 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 5/1, 7/5, 7/6, 9, 12/2, 15/1, 18/1, 18/2, 19/2, 21, 26, 29/3, 30, 36/1, 36/2, 40, 41, 43, 47/1, 48/2, 48/3, 50/2, 52/2, 60, 61/2, 64/1, 66, 68/1, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109 v katastrálním území Časy

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili žádné návrhy ani námitky Stanovisko správního orgánu:

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.


Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.

STAVBA NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA BEZ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ (ustanovení § 230 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Na základě žádosti provede vodoprávní úřad podle § 234 stavebního zákona závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

Příloha: situace umístění splaškové kanalizace

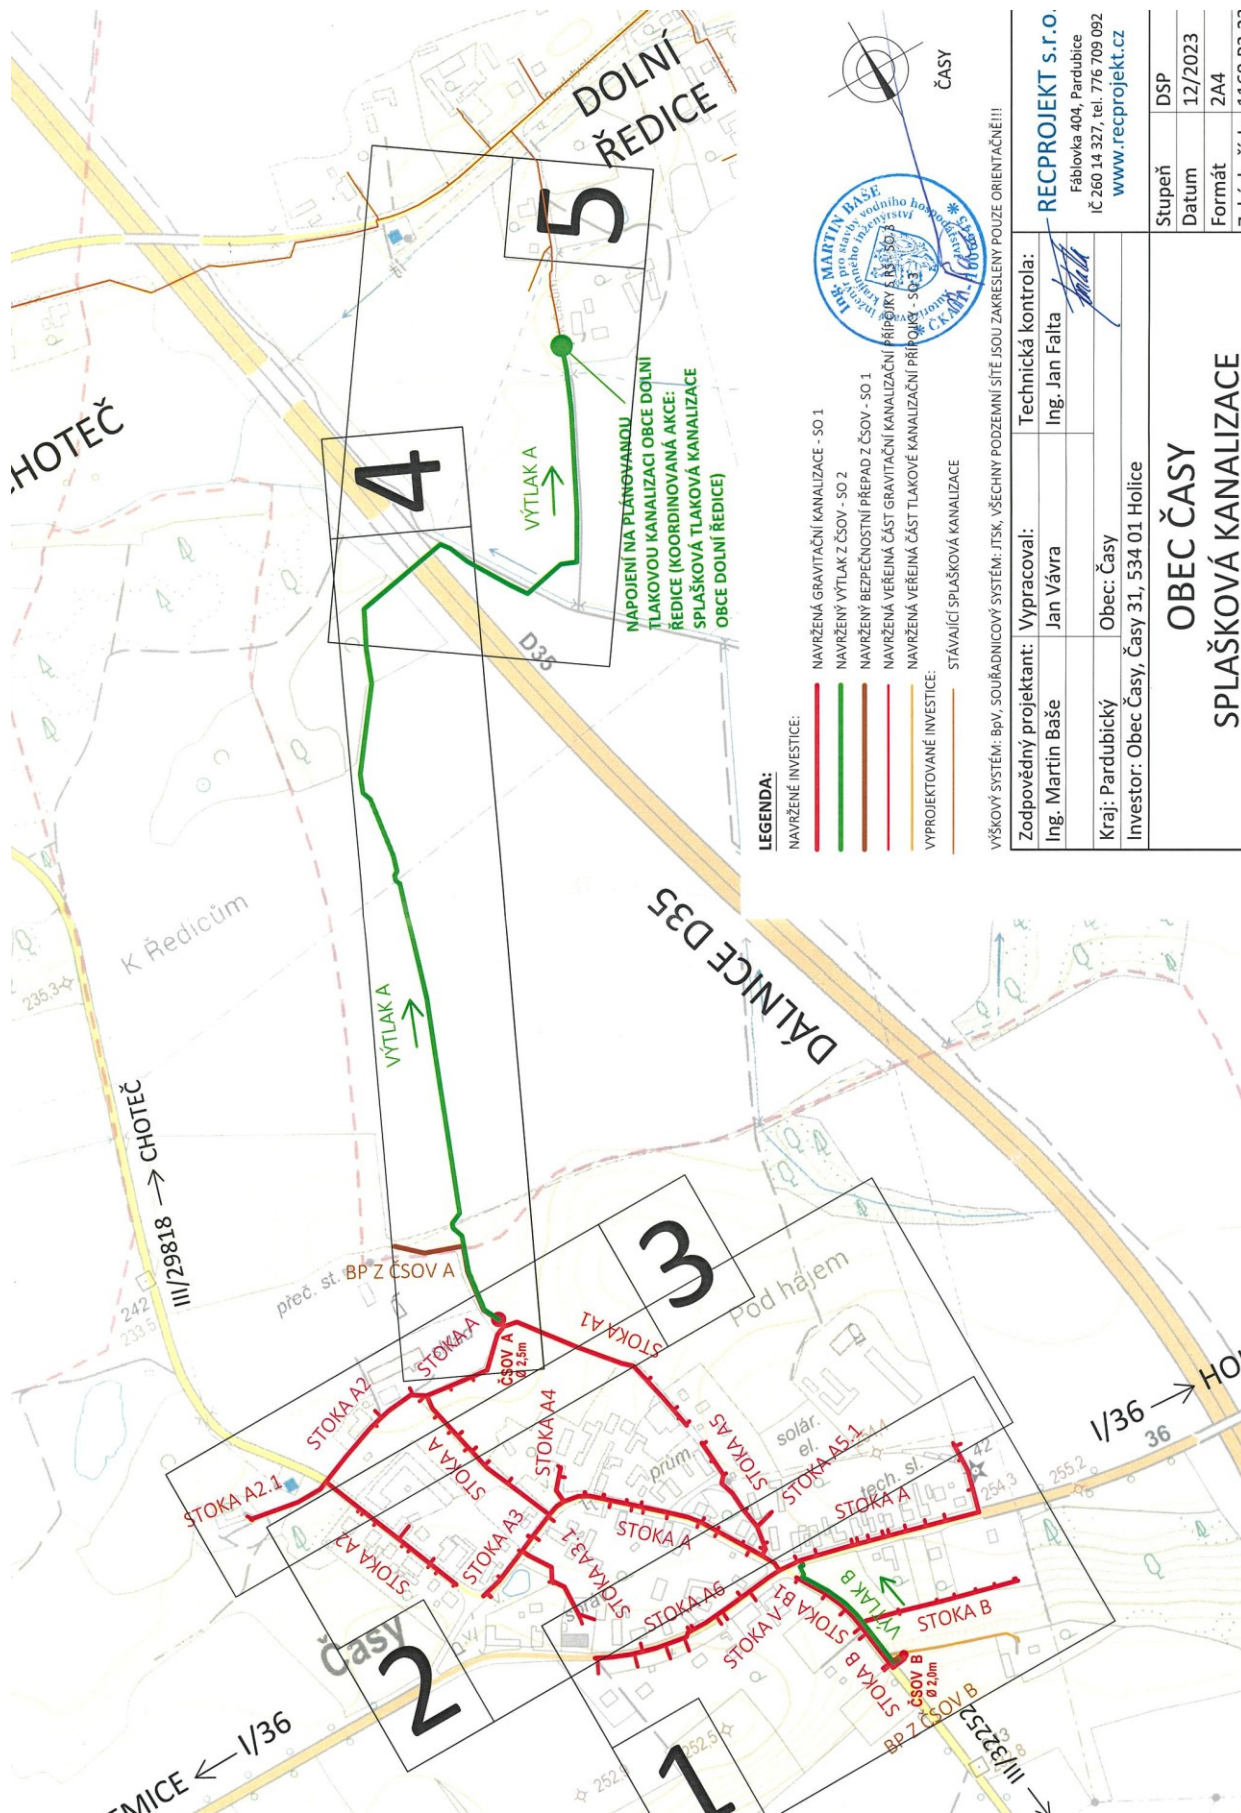

ČASY

VŠECHY SYSTÉMY: BbV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK, VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!!

REC PROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404, Pardubice
IČ 260 14 327, tel. 776 709 092
www.recprojekt.cz

Účastníci řízení ve věci společného územního a stavebního řízení podle §94k zák. č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) v platném znění

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb. (správní řád) dodejkou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)

1. Obec Mikulovice, Valčíkova 52, 530 02 Mikulovice, doručuje se Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí jej potvrzené vraťte odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.

Oznámení – vyhláška zveřejněna dne.....

Oznámení – vyhláška sejmuta dne.....

Podpis a razítko:

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:

Magistrát města Pardubic, Obec Časy, Obec Dolní Ředice, Městský úřad Holice, Městský úřad Sezemice

Účastníci řízení ve věci společného územního a stavebního řízení podle §94k zák.č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) v platném znění

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb. (správní řád) dodejkou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)

1. Obec Časy, Časy 31, 534 01

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

2. Obec Časy
3. Obec Dolní Ředice, Holická 210, 533 75 Dolní Ředice

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není – li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)

4. MIMO s.r.o., Smilova 386, 530 02 Pardubice
5. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 140 00 Praha
7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
8. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
9. CETIN a.s., Českomoravská 2510/09, Praha 9
10. ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
11. GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
12. Zdeněk Seidl, Časy 63, 534 01
13. Libuše Seidlová, Časy 8, 534 01
14. Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, 533 01 Pardubice

15. Petra Elmerová, Sopotská 626/32, 181 00 Praha 8
16. Iva Voříšková, Za Mostem 202, 533 75 Dolní Ředice
17. Slaviša Zarič, Plzeňská 1972/158, 150 01 Praha
18. Marie Pařízková, K Časům 51, 533 75 Dolní Ředice
19. Miluše Uhlířová, Na Bukovku 68, 533 75 Dolní Ředice
20. Soňa Nováková, Pelikánova 621, 517 21 Týniště nad Orlicí
21. Petr Růžička, Farmářská 276, 533 75 Dolní Ředice
22. Obec Dolní Ředice
23. Petr Škoda, Časy 64, 534 01 Časy
24. Radek Škoda, Časy 39, 534 01 Časy

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2, zák.č.500/2004 Sb .(správní řád):

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nichž může být společným povolením přímo dotčeno)

Vlastníci p.p.č. 689/1, 689/3, 689/6, 689/7, 690/1, 692, 1766, 1768/1, 1768/2, 1771, 1772, 1871, 2317/1, 2318/3, 2319, 2320/5, 2321, 2328, 2333, 2335, 2336, 2337, 2339, 2341, 2343, 2345, 2347, 2368, 2396/1, 2397/1, 2397/2, 2398, 2399, 2401/2, 2402/2, 2403/1, 2404/1, 2406/1, 2411, 3024/28, 3024/29, 3024/31, 3024/32, 3024/40, 3024/41, 3024/117, 3024/118, 3024/119, 3024/120, 3024/144 v katastrálním území Dolní Ředice, 1/3, 2/4, 3/1, 3/2, ¾, 3/10, 6/1, 7/5, 7/6, 7/13, 7/16, 7/17, 7/20, 8/2, 8/3, 10, 11/1, 12/1, 16/1, 16/2, 26, 43, 44, 46, 47/1, 47/3, 49/2, 49/3, 52/1, 52/3, 54/1, 56, 57/1, 58, 59/3, 60/7, 60/8, 60/12, 60/16, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/9, 77/10, 77/11, 77/13, 78, 79/5, 85/1, 85/7, 85/20, 93, 176/3, 176/4, 177/6, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/15, 252/17, 252/28, 25242, 256/2, 256/13, 260/1, 260/2, 290/2, 290/10, 290/11, 290/13, 290/19, 290/22, 290/25, 292/1, 295, 301/4, 301/7, 301/8, 301/11, 301/12, 301/16, 301/17, 301/19, 318/2, 323, 337/3, 343, 1013, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1026, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034, 1059/11, 1060/25, 1061, 1080, 1081/1, 1081/3, 1082/2, 1083, 1085, 1086, 1091, 1092, 1155/2, 1168/1, 1170, 1172, 1175, 1176, 1178/1, 1179/1, 1180/1, 1215, 1216, 1217, 1221, 1222, 1224, 1225, 1227, 1228/1, 1229, 1302 v katastrálním území Časy

Vlastníci st.p.č. 1/1, 2/1, 2/3, 2/4, 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 5/1, 7/5, 7/6, 9, 12/2, 15/1, 18/1, 18/2, 19/2, 21, 26, 29/3, 30, 36/1, 36/2, 40, 41, 43, 47/1, 48/2, 48/3, 50/2, 52/2, 60, 61/2, 64/1, 66, 68/1, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109 v katastrálním území Časy

25. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje DI

Dotčené orgány:

26. Obecní úřad Časy
27. Obecní úřad Dolní Ředice
28. Městský úřad Holice, vodoprávní úřad, Holubova 1, 534 01 Holice
29. Městský úřad Sezemice OSÚÚP
30. Magistrát města Pardubic, OHA
31. Magistrát města Pardubic, OŽP, oddělení ochrany přírody
32. Magistrát města Pardubic, OSA, úsek památkové péče