

Mateřská škola Staroholická 236, Holice – výměna oken

Dodatečná informace č. 1

Dotaz č. 1 – zasklení vchodových dveří ozn. O.09

Vchodové dveře ozn. O.09 budou zaskleny izolačním dvojsklem, interierové sklo bude provedeno jako průsvitné (kůra apod.).

Dotaz č. 2 – provedení vchodových dveří ozn. O.03

Provedení – viz příloha č. 1

Dotaz č. 3 – otevírání oken ozn. O.02

Vrchní část oken nebude provedena jako otevíravá ale jako sklápěcí.

Dotaz č. 4 – Pro tvarovou stálost, odpovídající tuhost a především životnost výplní (svislé průhyby rámu křídel vlivem gravitace, eliminace pohybů PVC vlivem dilatace PVC, pevnost svařeného spoje) je klíčovým parametrem síla stěn PVC profilů, uvedený parametr je ošetřen normou ČSN EN 12 608 a profily rozděluje na třídy A, B. Požaduje zadavatel použít profily třídy A dle ČSN EN 12 608 nebo lze nabídnout i profil třídy B?

Zadavatel požaduje použití profilů třídy A.

Dotaz č. 5 – Lze nabídnout nová plastová okna s dvojitém dorazovým těsněním bez středového těsnění při splnění požadovaných tepelně-izolačních vlastností oken a ostatních parametrů uvedených v ZD?

Zadavatel požaduje dodržet podmínky stanovené v projektové dokumentaci, tj. se středovým těsněním.

Dotaz č. 6 – malby

Malby budou provedeny kompletně v celém objektu, v půjčovně kostýmů v místnostech č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 budou provedena malby pouze stěn s okny (uvedeno v půdorysu)

Dotaz č. 7 – kde jsou nyní špaletová a kde zdvojená okna

Typy stávajících oken jsou popsány v půdorysech.

Dotaz č. 8 – úklid

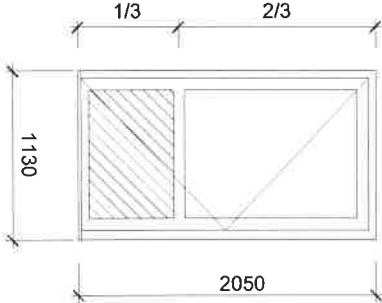
Bude proveden čistý úklid, tj. čistě umytá okna i rámy, vysáté koberce, čistě umyté podlahy i obklady apod. tak, aby bylo možno se přímo nastěhovat

Vypracováno 30.6.2016

Ing. Chaloupka



**MĚSTO
HOLICE**
8

OZNAČENÍ	O.03
SCHEMA	
ZAKLADNÍ POPIS	vstupní dveře
MATERIÁL RÁM / KŘÍDLO	plastový vícekomorový profil, $U_w=1,2W/m.K$
ZASKLENÍ / VÝPLNĚ	tepelně izolační dvojsklo, $U_g=1,1W/m^2.K$, TGI rámeček, $TZI = 2$ (30-34dB), dveřní výplň PVC, 24 mm, barva bílá, čiré bezpečnostní zasklení PZA
KOVÁNÍ	2 - polohové, celobvodové, klika-klika, samozavírač, slavět, okopový pás, cylindrická bezpečnostní vložka
ORIENTACE	
OTEVÍRAVOST	dle schématu - ověřit při zaměření
PRÁH	systémový AL (max.20mm proti zpevněným plochám)
PARAPET	keramická dlažba
vnější vnitřní	AL lišta
DOPLŇKY	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku
STAVEBNÍ OTVOR	šířka [mm] 1350 výška [mm] 2050
BARVA	exteriér interiér bílá bílá
KUSŮ	1
POZNÁMKY	úprava přípojovací spáry dle TZ demonáž a likvidace původní výplně, montáž nové, zednické začištění